


Abmessung RCIM-0.4-2.5FSRE mit Blende P-AP56NAM / P-AP56NAMS / P-AP56NAMR

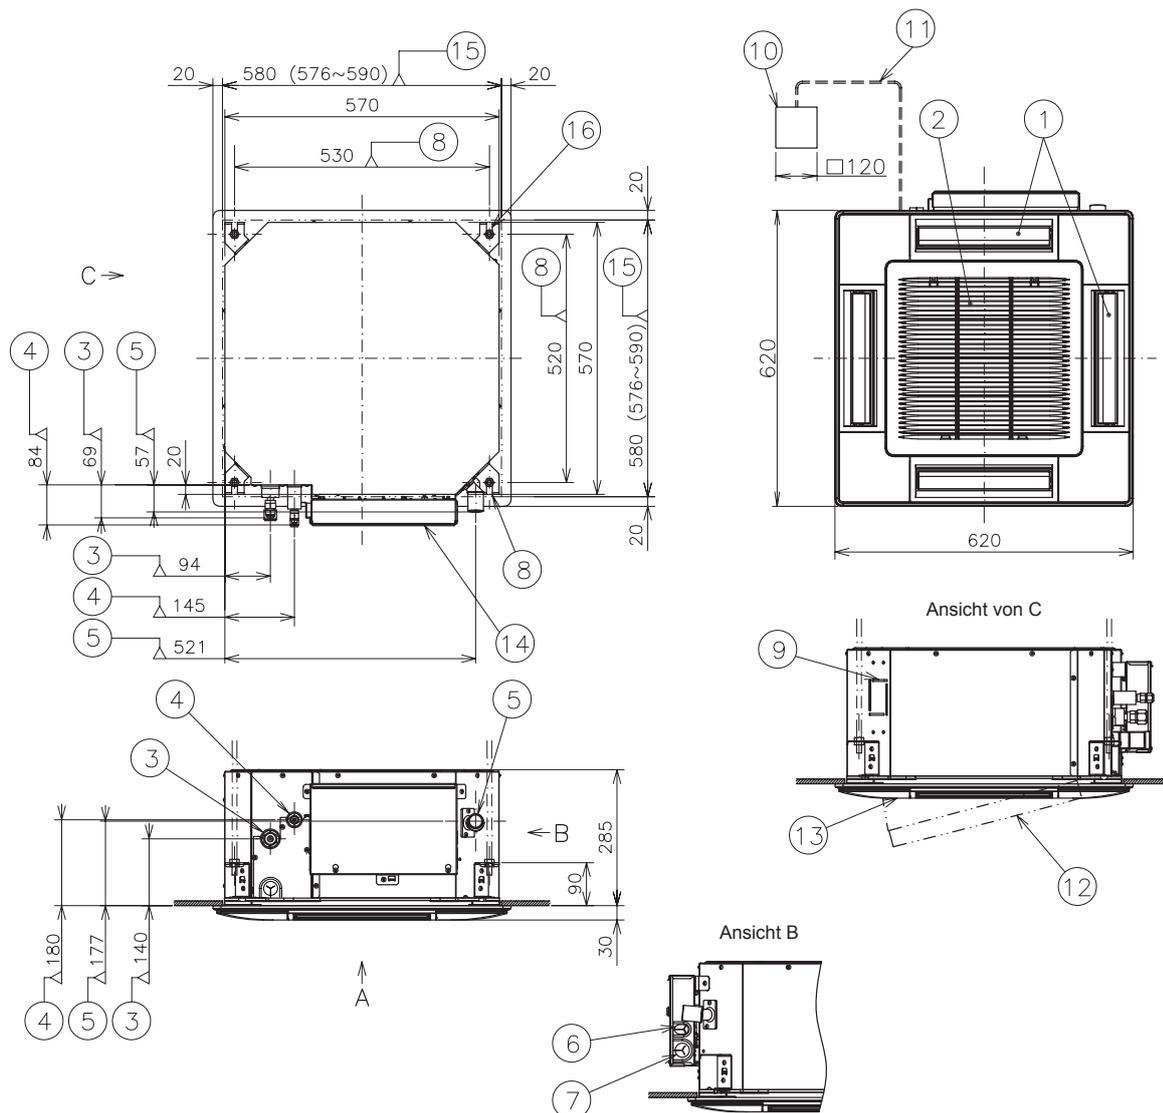

Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
1	Luftauslass	4-Wege
2	Lufteinlass	
3	Kältemittelanschluss (Gasleitung)	Konummutter (0,4/0,6/0,8/1,0/1,5/2,0 PS): Ø 12,7, (2,5 PS): Ø 15,88
4	Kältemittelanschluss (Flüssigkeitsleitung)	Konummutter (0,4/0,6/0,8/1,0/1,5/2,0 PS): Ø 6,35, (2,5 PS): Ø 9,52
5	Abflussanschluss	Ø 32 (VP25)
6	Kabelaussparung für die Luftaustrittsblende- und Bewegungssensor-Verkabelung	Ø 20
7	Kabelaussparung für die Kabel der Stromquelle, Kommunikation, Steuerung, optionaler verkabelte Steuerung	Ø 30
8	Schraube für die Aufhängung des Geräts	(4X) M10 oder W3/8 (nicht mitgeliefert)
9	Frischlufteinlassposition (Leitungsadapteranschluss)	100 x 100 Aussparung
10	Verkabelte Fernbedienung	Wird separat als eine Option verkauft
11	Abgeschirmtes Torsionskabel	Für Fernbedienung (nicht mitgeliefert)
12	Lufteinlassgitter	
13	Luftaustrittsblende	Wird separat als eine Option verkauft (erforderlich)
14	Elektrischer Schaltkasten	
15	Deckenöffnung	
16	Bohrung für Befestigungsschraube	4 - 12

HINWEIS

- Zwischen Wand und Blendenrand muss ein Abstand von mindestens 1500 mm verbleiben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Alle Maßangaben in mm.